



Przebieg n.11 układ U2-74AC164 , VFO 35Mhz - 10dBm

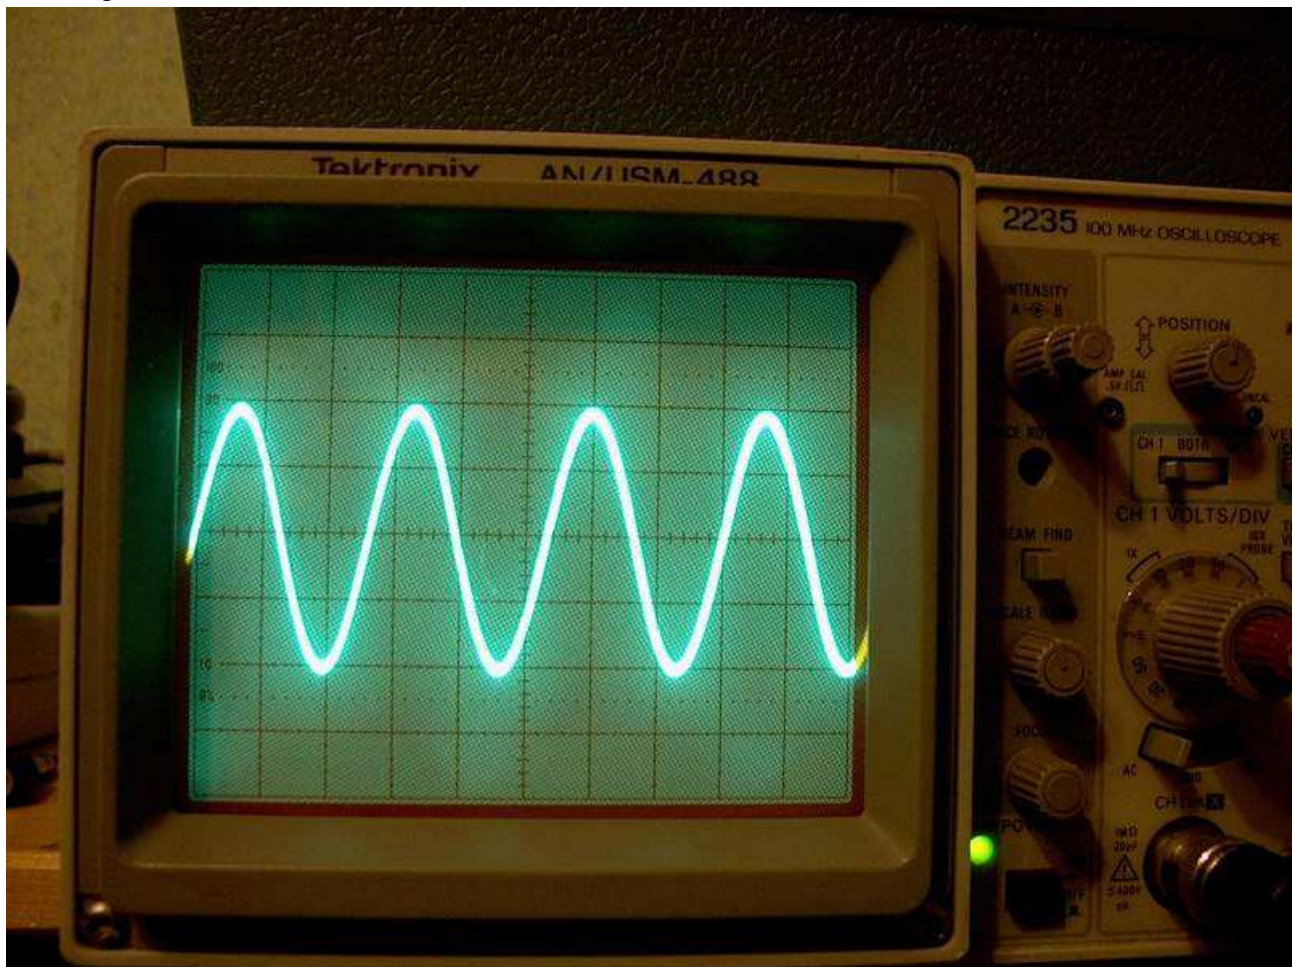

sygnał wejściowy IF,RX (-20dBm) 3,5Mhz sygnał po dedektorze wejścia polifazera 1,2,3,4 400mV p-p , sygnał VFO 3,5Mhz x 4 poziom -10dBm

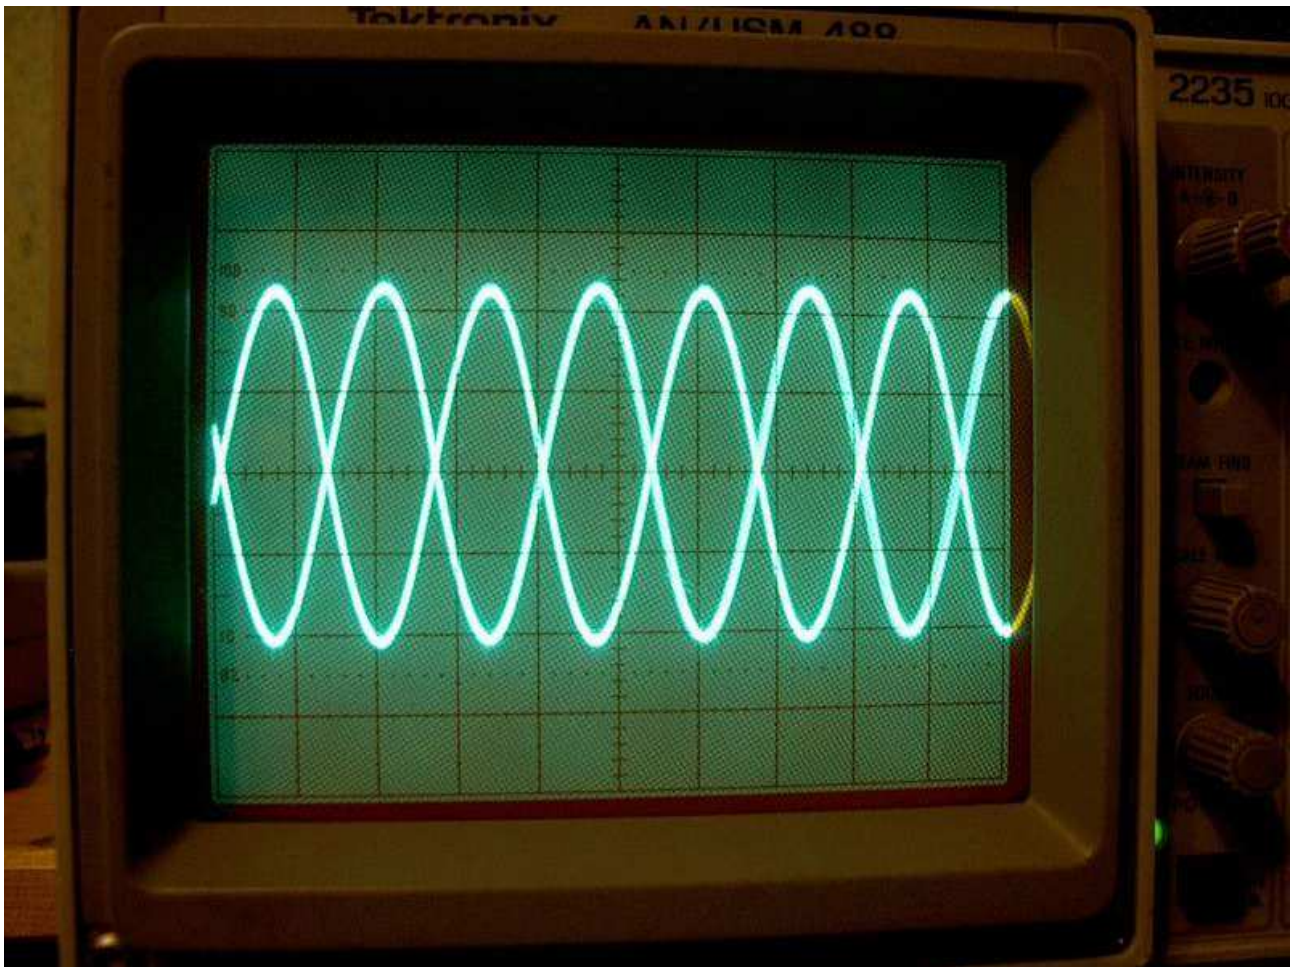

wyjście z polifazera n.5,6 - 1 kanał n. 7,8 - 2 kanał oscyloskopu